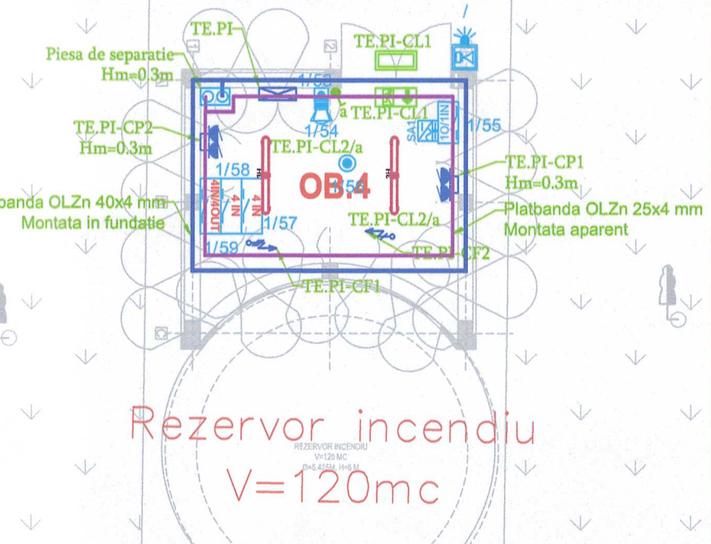


Rezervor incendiu
V=120mc

Simbol 2D	Descriere
	Corp de iluminat de securitate pentru evacuare, echipat cu sursă LED de aprox. 5W, min. IP44, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 3h, *cu regim de funcționare permanent*, montat aparent de perete (simbol evacuare 'jos'), complet echipat
	Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare, echipat cu sursa LED 9.6W, 230V/50Hz, IP65, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 3h, montat aparent la iesire din cladire, iluminare nepermanenta
	Corp de iluminat echipat cu sursă LED de 38W, flux luminos 4200lm, temperatura de culoare 4000K, CRI≥ 80, dimensiuni (LxWxH mm): 1232x103x78, montaj aparent, IP65, prevazut cu kit de emergență format din acumulator având o autonomie de funcționare pentru min. 3h, complet echipat (inclusiv driver).
	Priza dubla, de tip Schuko, 2P+PE 16A/230V cu contact de protectie, culoare alba, cu capac de protectie, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP44, complet echipata (inclusiv doza de aparat, placa suport si rama, daca este cazul).
	Întrerupător simplu, 10A/230V etanș, complet echipat (cu doză de aparat și ramă).
	Racord electric 230V.
	Racord electric 400V.
	Detector optic de fum, adresabil, complet echipat Addressable smoke detector, fully equipped;
	Buton manual, adresabil, pentru alarmare incendiu, complet echipat.
	Dispozitiv adresabil cu 1 intrare + 1 ieșire:
	Dispozitiv adresabil cu 4 intrări: • 4 x intrari monitorizate , NO-NC ; Functie : Control si alarma; • Alimentare: 16,5 ÷ 24,6 V, Consuma max : < 220µA; • Cutie inclusa - 180 x 202 x 74mm; Clasa protectie: IP66; temperatură de funcționare -40 ÷ +85 °C; • Certificare : CE, EN 54-17, EN 54-18;
	Dispozitiv adresabil cu 4 intrări + 4 ieșiri: • 4 x relee iesire, Tensiune dispozitiv de controlat: 6 ÷ 220 VDC , 230 VAC, Putere max. 60W ; contact far a potential max. 2A; • 4 x intrari monitorizate , NO-NC ; Functie : Control si alarma; • Alimentare: 16,5 ÷ 24,6 V, Consuma max : < 220µA; • Cutie inclusa - 180 x 202 x 74mm; Clasa protectie: IP66; temperatură de funcționare -40 ÷ +85 °C; • Certificare : CE, EN 54-17, EN 54-18;
	Sursă de alimentare 230Vdc/24Vcc - min.3A, inclusiv acumulatori 2 x min.7Ah/12V, plus carcasa metalica certificata EN54 pentru montarea acestora. 230Vdc/24Vdc power supply - min.3A, including 2 x min.7Ah / 12V batteries, including EN54 certified metal box for their mounting
	Sirena conventionala de exterior cu flash, 4 tonuri programabile
	Sirena adresabila de interior, nivel sonor configurabil.
	Piesa de separatie, complet echipata (inclusiv carcasa protectie).

Acces auto (pietris)

Statie de epurare

OB.3

H=3.50m

Bazin retentie

Panouri solare

C4

H.E.

Cabina GRF II - Regin

DIACONESCU C. G. ROMÂNIA M.T.C.T. NR. 06775 Ic A, B, C, D, E, F INGINER VERIFICATOR PROIECTE

ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS S.R.L. BUCHAREST

SPECIALITATE SPECIALTY ARHITECTURA ARCHITECTURE	Proiectant general: **ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS SRL** Str. Vulturilor, nr. 55-58, et. 1, ap. 13, Sector 3, Mun. București C.U.I. 45328765, J40/21495/2021 office@alpha-architects.ro | +40 753 043 712 | www.alpha-architects.ro
SPECIALITATE SPECIALTY INSTALATII INSTALLATIONS	proiectant specialitate instalatii electrice: S.C. BC ET ENGINEERING S.R.L. Proiectare, execuție și consultanță instalații J38/455/2015, C.U.I. 40841010 Sediu social: Sat Șocoșu, Comuna Lăpușata, Nr. 15, Județ Vâlcea
TITLU PROIECT PROJECT NAME	REALIZAREA UNEI STAȚII DE EPURARE, HIDRANȚI INTERIORI ȘI EXTERIORI ȘI A REZERVEI DE APĂ NECESARE CONFORM NORMATIVELOR, LA C.C.S.L.C.P. Otopeni
AMPLASAMENT PROJECT LOCATION	Calea Bucureștilor nr.257, Orașul Otopeni, Județul Ilfov
BENEFICIAR CLIENT	Centrul de Cazare a Străinilor Luați în Custodie Publică Otopeni
TITLU PLANSA SHEET TITLE	**Plan instalaii electrice camera pompe incendiu**
SEF PROIECT PROJECT COORDINATOR	arh. SANDRA V. DAN
PROIECTAT DESIGNED BY	ING. OVIDIU PĂRIȚĂ
DESENAT DRAFTED BY	ING. OVIDIU PĂRIȚĂ
DATA | DATE	**NOIEMBRIE/ 2024**
NR. PROIECT | PR. NO.	AA30/2024
COD PLANSA | SHEET CODE	**E11**
FAZA | PHASE	**PT**
SCARA | SCALE	**1:100**

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL ARHIFIL STUDIO DESIGN S.R.L.
DUPLICATION, LENDING OR DISPLAY OF THIS DOCUMENT, AS WELL AS TRANSFERRING THE INFORMATION CONTENT, IS ONLY PERMITTED ACCORDING TO CONTRACTUAL STATEMENTS.